




Absicherungsbeispiele 1. Tankanlagen

1.2 A Beispielhafte Absicherung von oberirdischen Tanks – Explosionssicher, ohne Dauerbrand

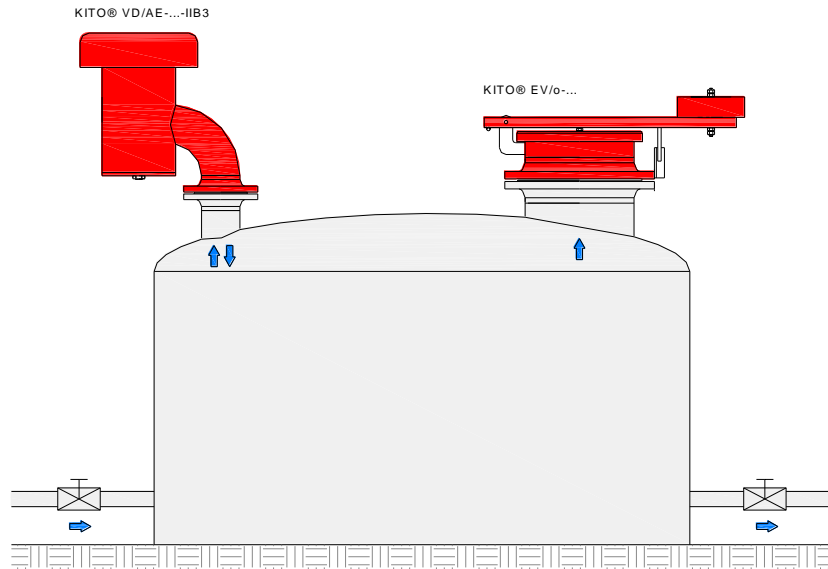


Be- und Entlüftung : Deflagrationssicheres Über- und Unterdruckventil KITO® VD/AE-...-IIB3 (E 20 N)
Notentlüftung : Überdruckventil KITO® EV/o-... (C 10.1.N) (Feuerfall)

Absicherung brennbarer Flüssigkeiten :

- Für Flüssigkeiten mit Flammpunkt < 60 °C / 140 °F (API 2000 / ISO 28300)

1.2 B Beispielhafte Absicherung von oberirdischen Tanks – Nicht brennbare Flüssigkeiten

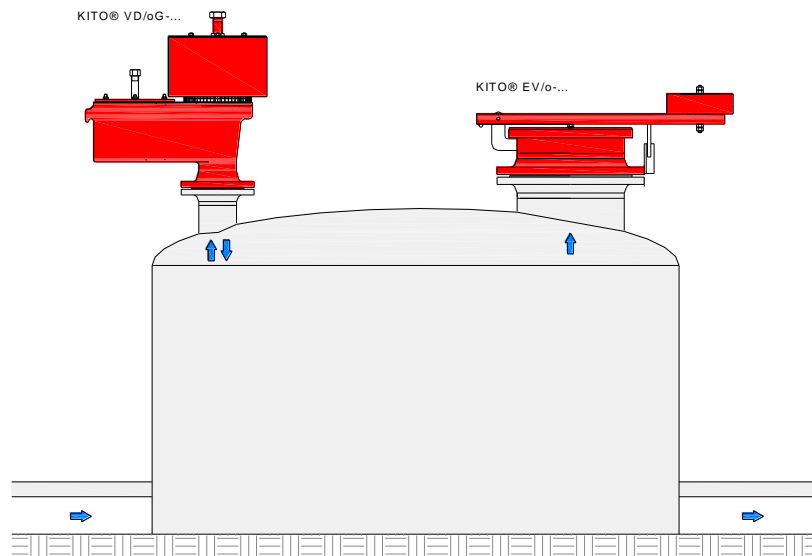

Be- und Entlüftung : Über- und Unterdruckventil KITO® VD/oG-... (E 21 N)
Notentlüftung : Überdruckventil KITO® EV/o-... (C 10.1.N) (Feuerfall)