




Absicherungsbeispiele 1. Tankanlagen

1.3 Beispielhafte Absicherung von oberirdischen Tanks – Flammendurchschlagsichere KITO®-Armaturen

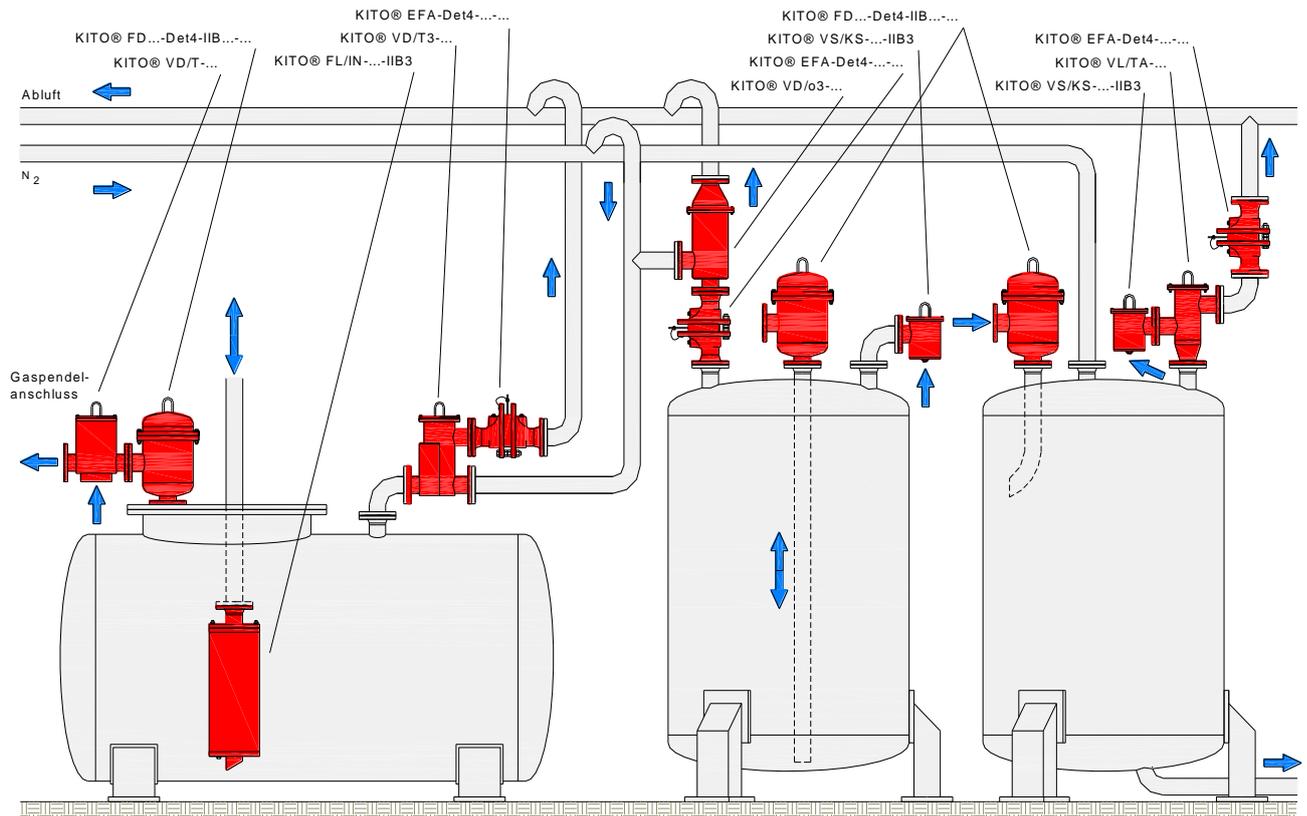

Saug- und Füllleitung :

- Flüssigkeits-Detonationsendsicherung uni-direktional KITO® FL/IN...-IIB3 (G 14 N)
- Detonationsrohrsicherung uni-direktional, kurzzeitbrandsicher KITO® FD4-Det4-IIB1-...-1,2 (G 19.3 N)

Armaturen für Lüftung / Abluft / Gaspendelung / N2-Überlagerung :

- Deflagrationssicheres Unterdruckventil KITO® VS/KS...-IIB3 (D 11 N)
- Detonationsrohrsicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher KITO® EFA-Det4-IIA-.../...-1,2 (G 22 N)

Zwischenarmaturen :

- Über- und Unterdruckrohrleitungsventil KITO® VD/o3... (F 18 N)
- Über- und Unterdruckrohrleitungsventil KITO® VD/T... (F 33 N)
- Über- und Unterdruckrohrleitungsventil KITO® VD/T3... (F 37 N)
- Über- oder Unterdruckrohrleitungsventil KITO® VL/TA... (F 50 N)