


**Absicherungsbeispiele**  
**1. Tankanlagen**

**1.5** Beispielhafte Absicherung von Schwimmdachtanks

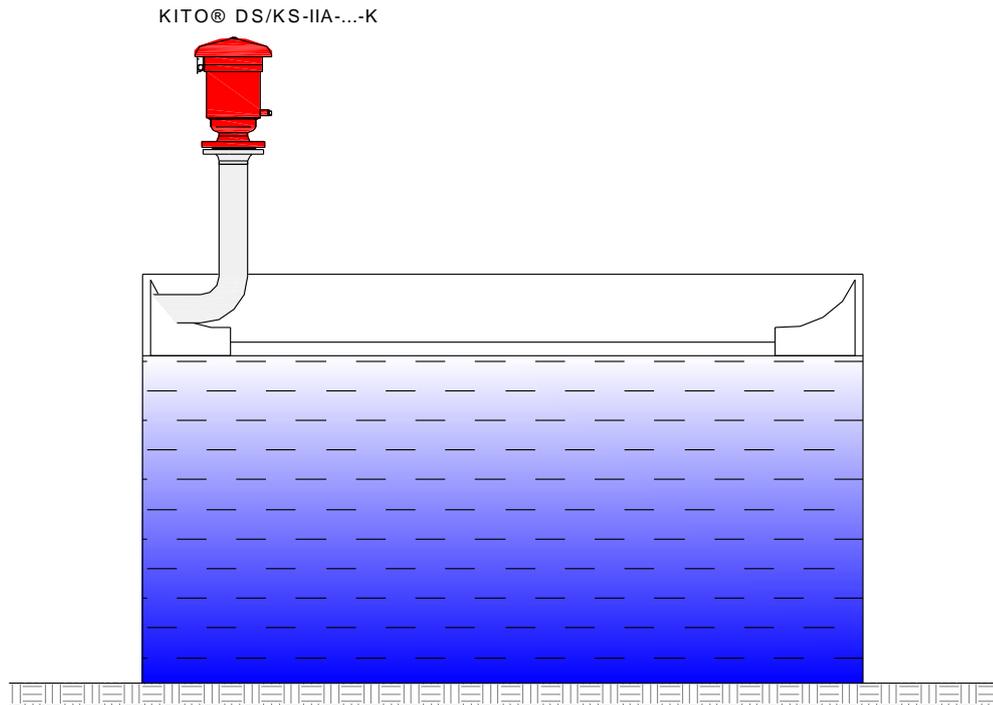

Ringraumlüftung : Deflagrations- und dauerbrandsicheres Überdruckventil KITO® DS/KS-IIA-...-K (C 7 N)  
alternativ Überdruckventil KITO® DS/o-... (C 8.1 N), nicht explosionssicher