


Absicherungsbeispiele
3. Abluft-, Fackel- und Verbrennungsanlagen

3.1 Brennkammer

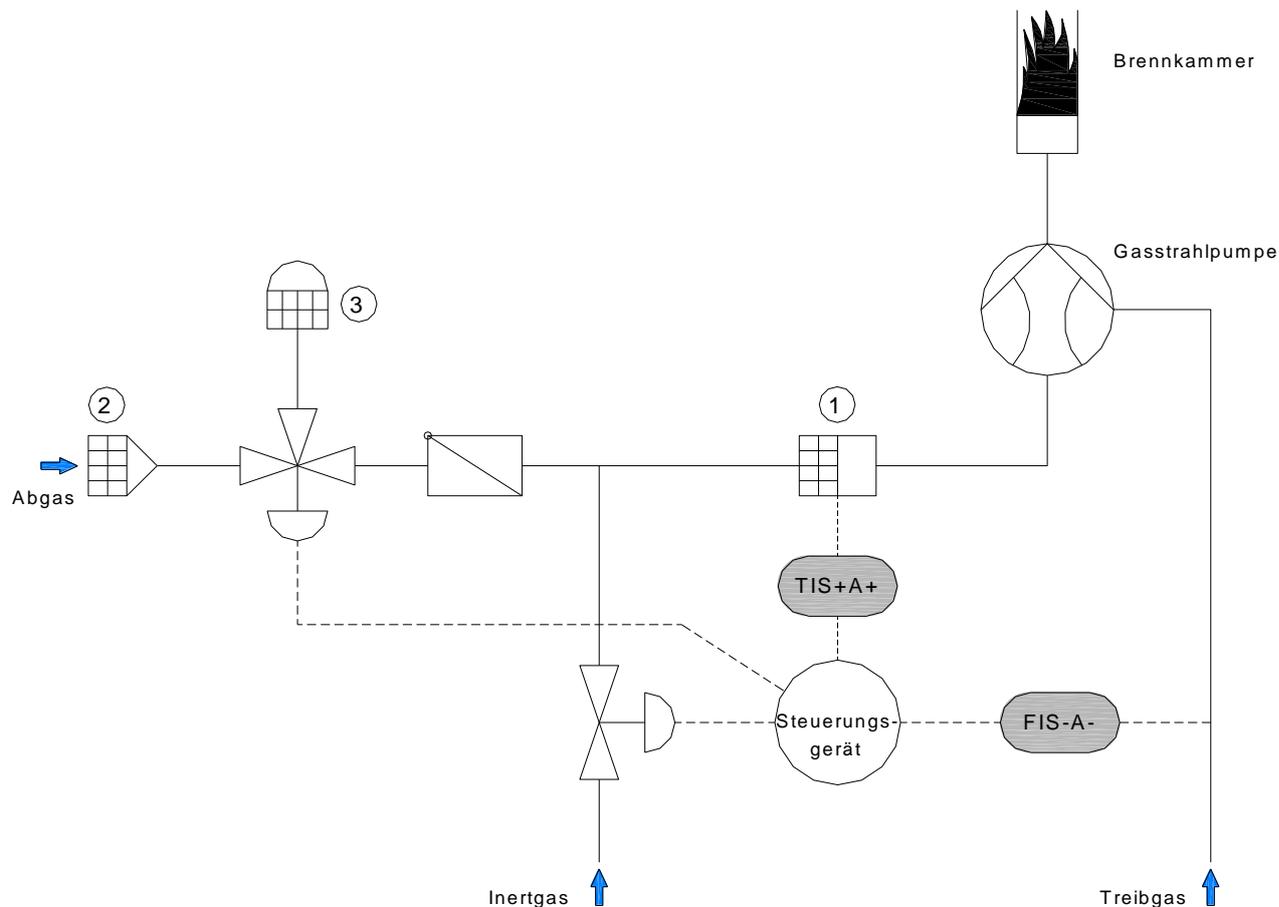

Quelle : NFPA 69

- ① Deflagrationsrohrsisicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher KITO® EFA-Def0-IIA-.../...-1,2 (H 35 N)
(Abstand zur Zündquelle ist zu beachten!)
- ② Detonationsrohrsisicherung bi-direktional, kurzzeitbrandsicher KITO® EFA-Det4-IIA-.../...-1,2 (G 22 N)
- ③ Deflagrations- und dauerbrandsichere Lüftungshaube KITO® BEH-5-IIA-...-K (B 1 N)