




## Exemples de protection 1. Installations de réservoirs

### 1.4 Protection exemplaire de réservoirs souterrains

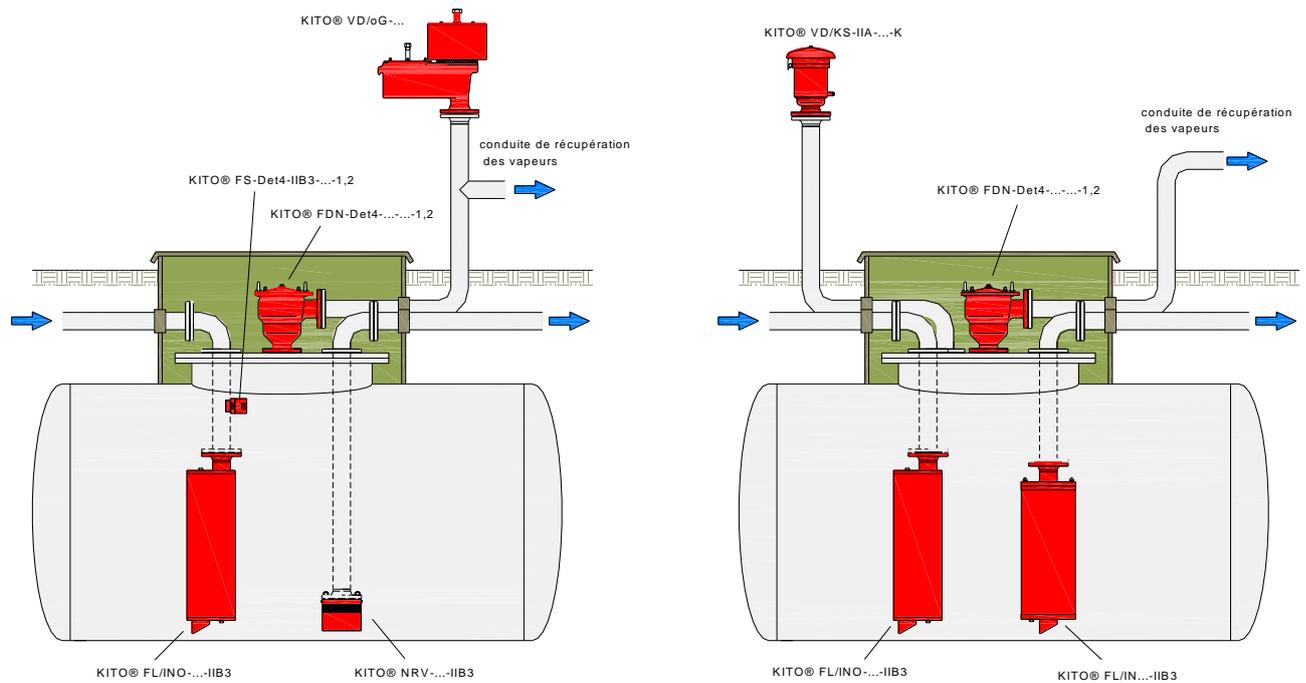

Conduite de remplissage :

- Joint hydraulique bout de ligne anti-détonation, unidirectionnel KITO® FL/INO...-IIB3 (G 14.1 N)

Aérateur de tuyau de remplissage :

- Arrête-flamme en ligne bidirectionnel KITO® FS-Det4-IIA...-1,2 (G 30 N)

Conduite de vidange :

- Clapet de pied anti-détonation KITO® NRV...-IIB3 (G 12 N)
- Joint hydraulique bout de ligne anti-détonation, unidirectionnel KITO® FL/IN...-IIB3 (G 14 N)

Conduite de récupération des vapeurs / conduite d'aération :

- Arrête-flamme en ligne unidirectionnel, anti-détonation et résistant au brûlage de courte durée KITO® FDN-Det4-IIA...-1,2 (G 18.1 N) avec ou sans soupape de surpression/dépression KITO® VD/oG... (E 21 N)
- Soupape de surpression/dépression anti-déflagration et résistant au brûlage continu KITO® VD/KS-IIA...-K (E 13.1 N)