


Exemples de protection

3. Systèmes d'évacuation d'air, systèmes de torche et incinérateurs

3.1 Chambre de combustion

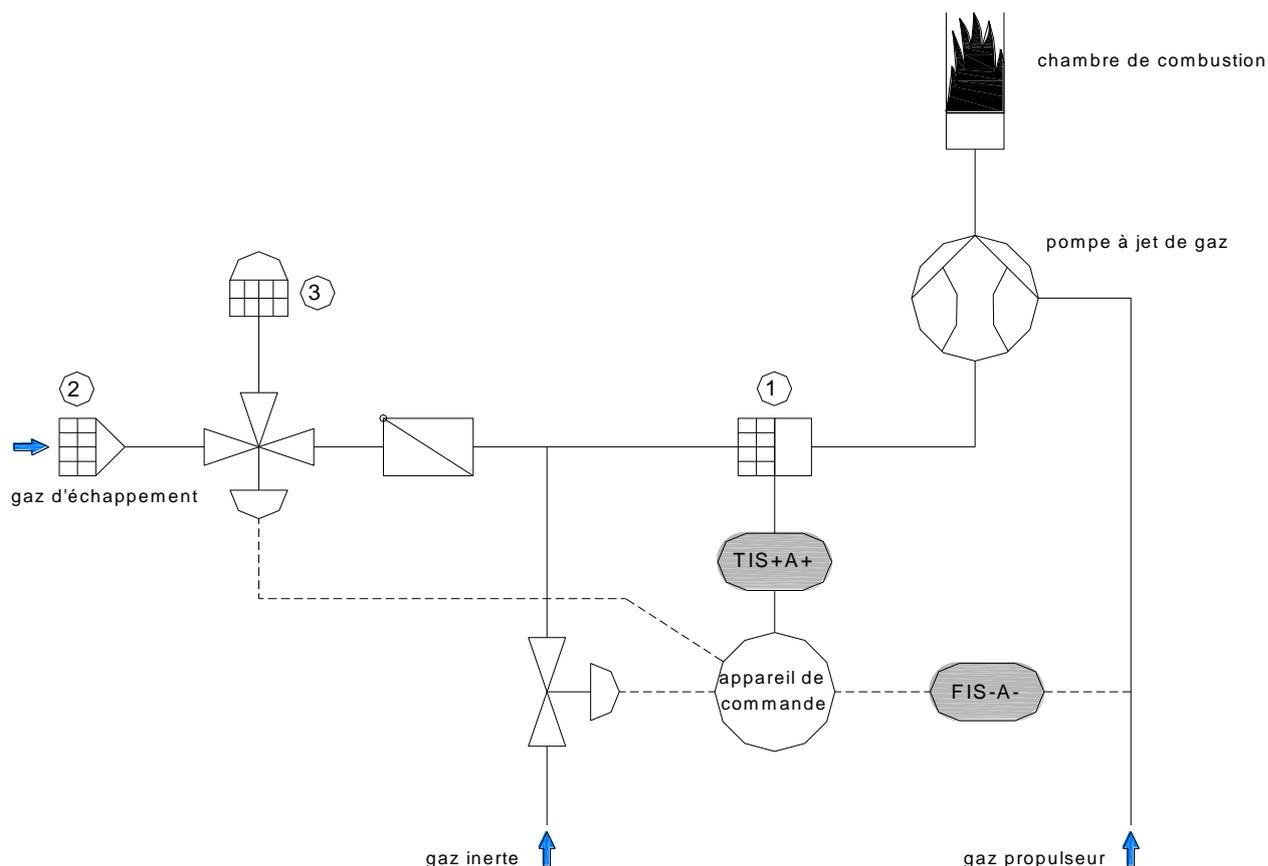

Source : NFPA 69

- ① Arrête-flamme en ligne bidirectionnel, anti-déflagration et résistant au brûlage de courte durée KITO® EFA-Def0-IIA-.../...-1,2 (H 35 N) (La distance jusqu'à la source d'inflammation doit être respectée!)
- ② Arrête-flamme en ligne bidirectionnel, anti-détonation et résistant au brûlage de courte durée KITO® EFA-Det4-IIA-.../...-1,2 (G 22 N)
- ③ Capot d'aération anti-déflagration et résistant au brûlage continu KITO® BEH-5-IIA-...-K (B 1 N)